

시험성적서




	경기도보건환경연구원 수원시 권선구 칠보로1번길 62(금곡동 746-2) TEL. 031-250-2628 FAX.	페이지(1) / 총(2)
---	--	-------------------

접수번호	2382100288	시료명	실내공기질	성적서용도	지도점검
의뢰기관	과천시	의뢰근거	환경위생과-140	의뢰일자	2021년01월04일
시설명	과천자이	채취장소	과천시 별양동 52		
채취일자	2021년09월29일	시험기간	2021년09월30일~2021년10월07일		
시설구분	신축공동주택	법적근거	실내공기질 관리법 및 경기도 다중이용시설 등의 실내공기질 유지기준에 관한 조례		
시험방법	실내공기질공정시험기준(국립환경과학원고시 제2020-23호)				

시험결과

업체명	지점	위치	항목						판정
			벤젠 (µg/m³)	톨루엔 (µg/m³)	에틸벤젠 (µg/m³)	스티렌 (µg/m³)	자일렌 (µg/m³)	폼알데하이드 (µg/m³)	
과천자이	항목별기준		30 이하	1000 이하	360 이하	300 이하	700 이하	210 이하	
	1	602-201	불검출	121.1	9.2	불검출	40.2	42.9	적합
	2	603-1603	불검출	598.8	111.5	6.9	505.9	64.1	적합
	3	604-2401	불검출	356.2	45.9	6.0	64.3	40.7	적합
	4	605-201	불검출	162.9	7.1	3.6	46.6	41.0	적합
	5	606-801	불검출	198.7	13.2	불검출	87.7	48.5	적합
	6	607-1401	불검출	436.1	32.2	3.7	168.8	57.4	적합
	7	608-3102	불검출	722.7	50.2	불검출	194.1	54.4	적합
	8	613-1502	불검출	440.4	72.2	3.0	319.4	55.5	적합
	9	614-203	불검출	317.1	44.8	불검출	124.2	40.5	적합
	10	615-902	불검출	546.0	40.5	11.2	137.9	42.2	적합
	11	616-1904	불검출	277.8	72.4	불검출	210.2	29.0	적합
	12	617-204	불검출	163.5	6.1	불검출	34.6	22.7	적합
	13	618-1703	불검출	177.8	43.9	불검출	94.5	21.6	적합
	14	619-1002	불검출	225.4	21.4	불검출	98.4	29.0	적합
	15	620-1801	불검출	196.0	54.6	불검출	151.1	26.0	적합
	16	621-1603	불검출	352.1	91.7	불검출	345.9	25.9	적합
	17	622-304	불검출	178.4	17.4	불검출	141.5	28.9	적합
	18	624-3401	불검출	254.1	68.1	불검출	288.0	36.5	적합
	19	625-804	불검출	51.6	11.4	불검출	45.2	20.2	적합
	20	627-2903	불검출	412.6	214.0	불검출	519.9	27.0	적합
평균			0.0	309.5	51.4	1.7	180.9	37.7	

끝.

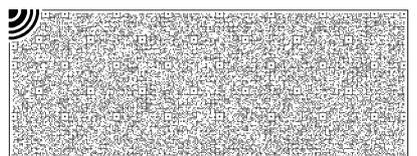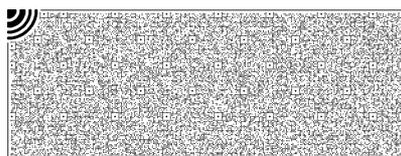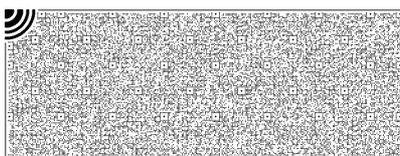

시 험 결 과

확 인	작성자	승인자
	성명: 백민경 <i>백민경</i>	직위: 지방환경연구과 성명: 김미정 <i>김미정</i>

경기도보건환경연구원장



(양식-QP-24-02)(6)

본

